


高圧ガス製造保安責任者等試験〔宮崎県会場〕

－ 乙化、乙機、丙化、丙特、二冷、三冷、二販、一販、設備士 －

試験会場：宮崎大学 工学部講義棟 B棟

所在地：宮崎市学園木花台西1丁目1番地

最寄りバス停：宮崎大学 徒歩1分

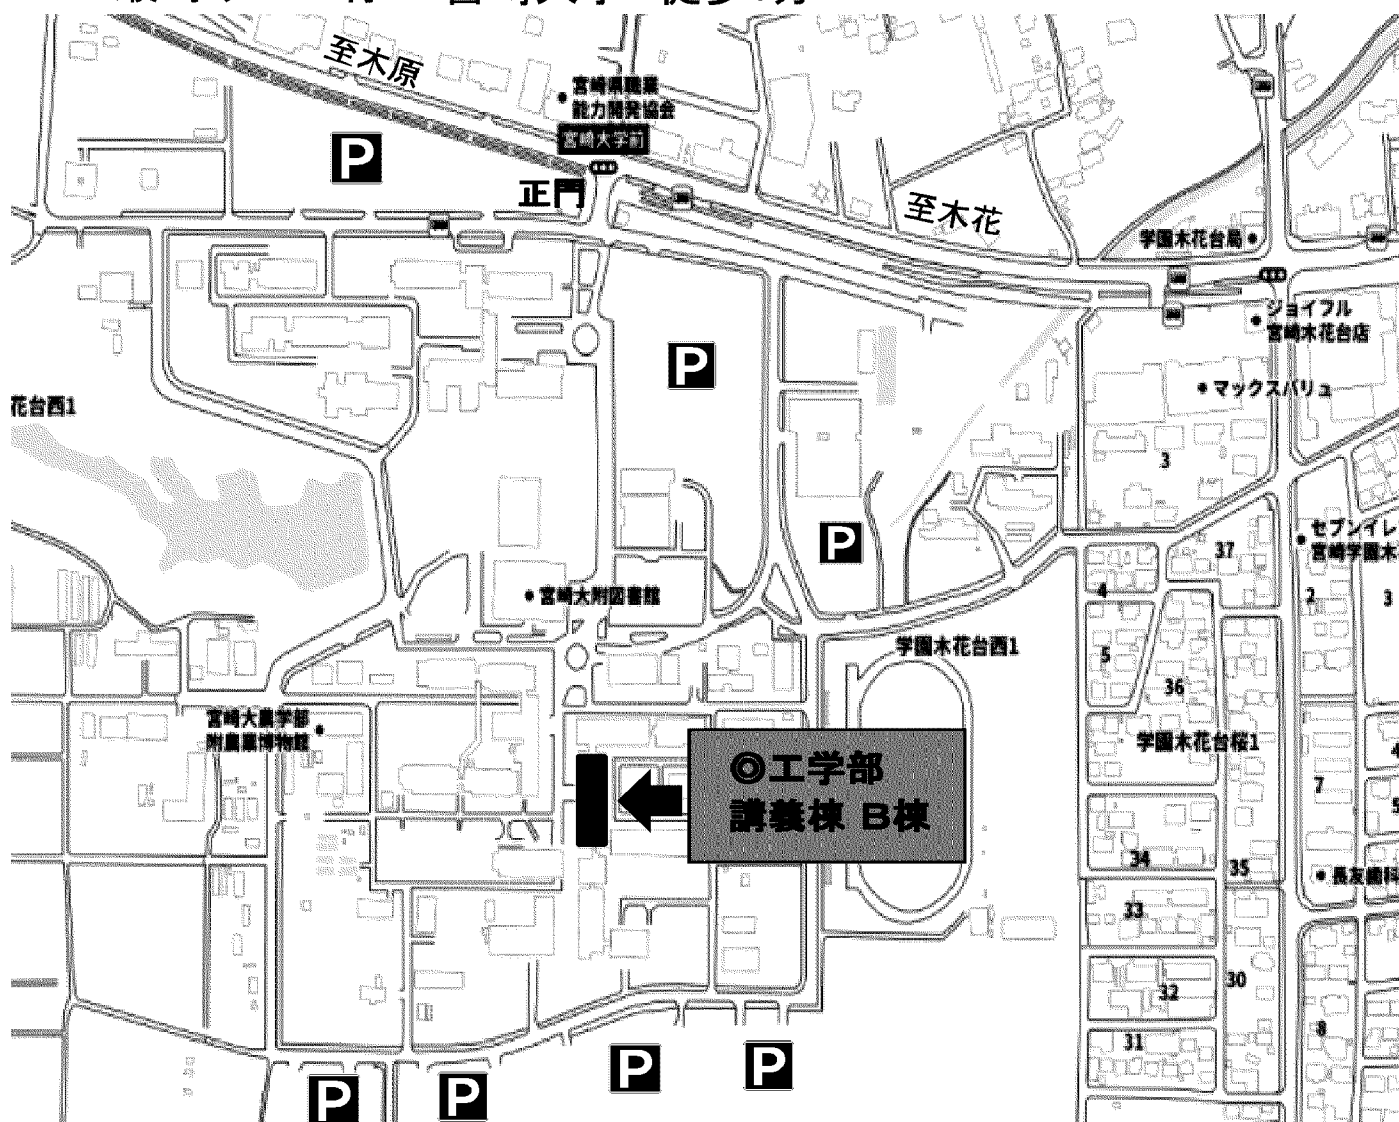

〈注意事項〉 裏面の受験上の注意事項をよく読んでください。

- ① 公共の交通手段はバスしかございませんが、バスにも人数に限りがございます。又、交通機関の運行上の問題が発生しても、当該者に対する再試験は実施しません。
- ② 試験会場には、駐車場はありますが、駐車台数に限りがございますので、極力乗り合わせ等の対応をお願いします。

〈担当事務所〉 宮崎県試験事務所

〒880-0912 宮崎市大字赤江字飛江田774 電話 0985-52-1122