

知事試験

試験地【長崎県】

以下の一覧より、該当する試験種別の会場地図をご確認ください。

試験種別	試験会場
第三種冷凍機械 第一種販売	ホテルセントヒル長崎


試験種別	試験会場
乙種化学 丙種化学（液石） 丙種化学（特別） 乙種機械 第二種冷凍機械 液化石油ガス設備士	長崎県総合福祉センター

試験種別	試験会場
第二種販売	長崎県建設総合会館

高圧ガス製造保安責任者等試験〔長崎会場C〕 (三冷、一販)

※上記科目以外は別会場（長崎県総合福祉センター、長崎県建設総合会館）です。

試験会場 ホテルセントヒル長崎
所在地 長崎県長崎市筑後町4-10
最寄り駅 JR長崎駅より徒歩12分
長崎電気軌道「長崎駅前」電停より徒歩6分

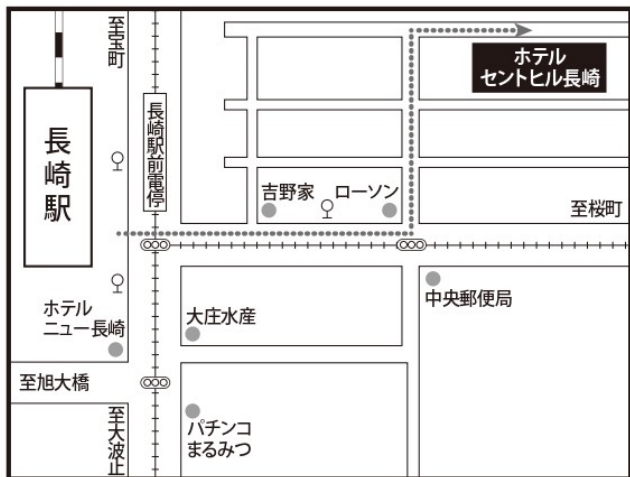

〈注意事項〉裏面の受験上の注意事項をよく読んでください。
※駐車場は近隣の有料駐車場をご利用ください。

〈担当試験事務所〉

高圧ガス保安協会 長崎県試験事務所 TEL 095-824-3770
〒850-0055 長崎市中町1-26 NAGASAKI 中町ビル7階
一般社団法人長崎県LPガス協会内

高圧ガス製造保安責任者等試験〔長崎会場 A〕

(乙化、丙液、丙特、乙機、二冷、設備士)


※上記科目以外は別会場(ホテルセントヒル長崎、長崎県建設総合会館)です。

試験会場 長崎県総合福祉センター

所在地 長崎県長崎市茂里町 3-24

最寄り駅 JR 浦上駅より徒歩 3 分

長崎電気軌道「浦上駅前」電停より徒歩 4 分

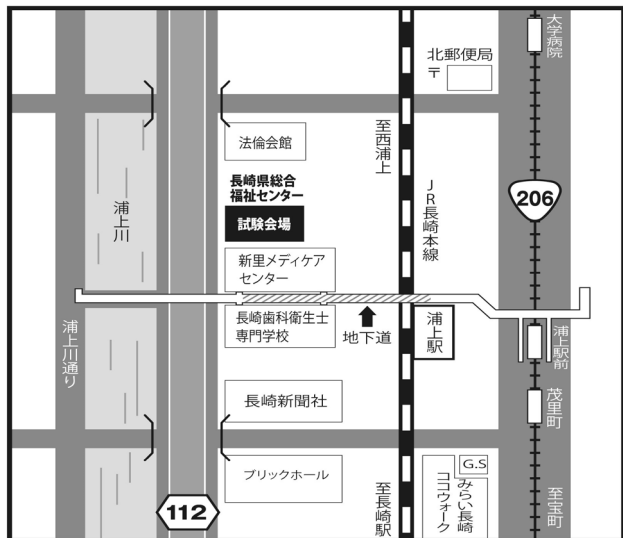

〈注意事項〉裏面の受験上の注意事項をよく読んでください。

※駐車場は近隣の有料駐車場をご利用ください。

※試験会場は禁煙です。

〈担当試験事務所〉

高圧ガス保安協会 長崎県試験事務所 TEL 095-824-3770

〒850-0055 長崎市中町 1-26 NAGASAKI 中町ビル 7 階

一般社団法人長崎県LPガス協会内

高压ガス製造保安責任者等試験〔長崎会場 B〕（二販）


※「二販」以外の試験会場は別会場（長崎県総合福祉センター）です。

試験会場 長崎県建設総合会館

所在地 長崎県長崎市魚の町 3-33

最寄り駅 JR 長崎駅より徒歩 15 分

長崎電気軌道「市民会館」電停より徒歩 3 分

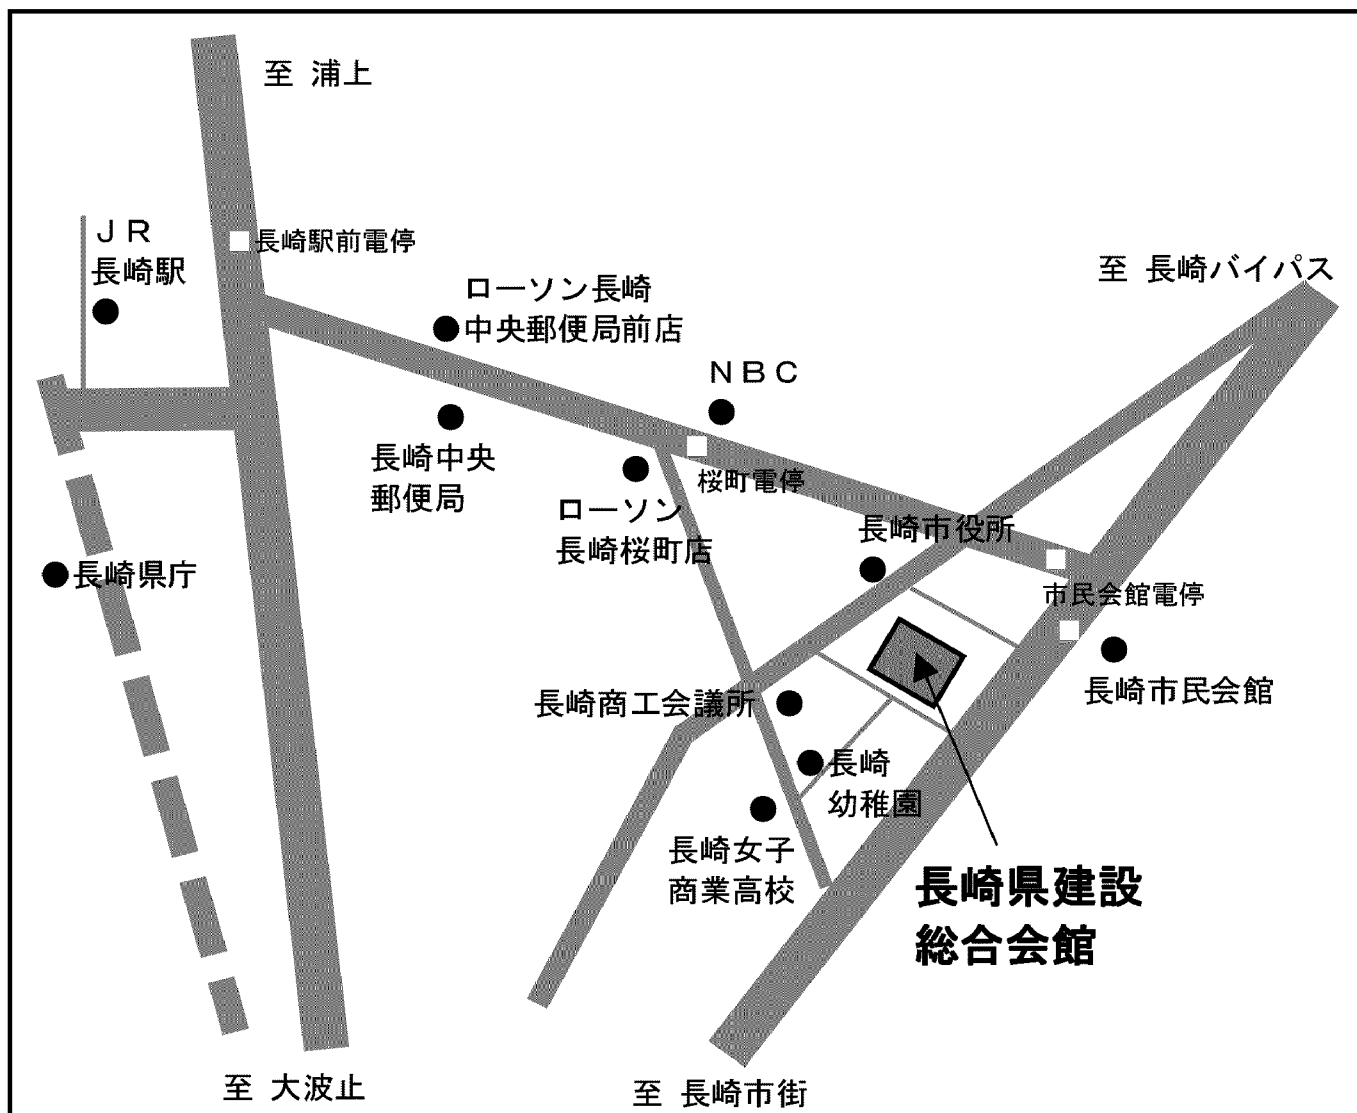

〈注意事項〉裏面の受験上の注意事項をよく読んでください。

※駐車場は近隣の有料駐車場をご利用ください。

※試験会場は禁煙です。

〈担当試験事務所〉

高压ガス保安協会 長崎県試験事務所 TEL 095-824-3770

〒850-0055 長崎市中町 1-26 NAGASAKI 中町ビル 7 階

一般社団法人長崎県LPガス協会内