


高圧ガス製造保安責任者等試験(佐賀会場)

(乙化、乙機、丙液、丙特、二冷、三冷)
一販、二販及び設備士

試験会場：佐賀大学 教養教育棟

所在地：佐賀市本庄町1番地

最寄り駅：JR佐賀駅 バス約20分

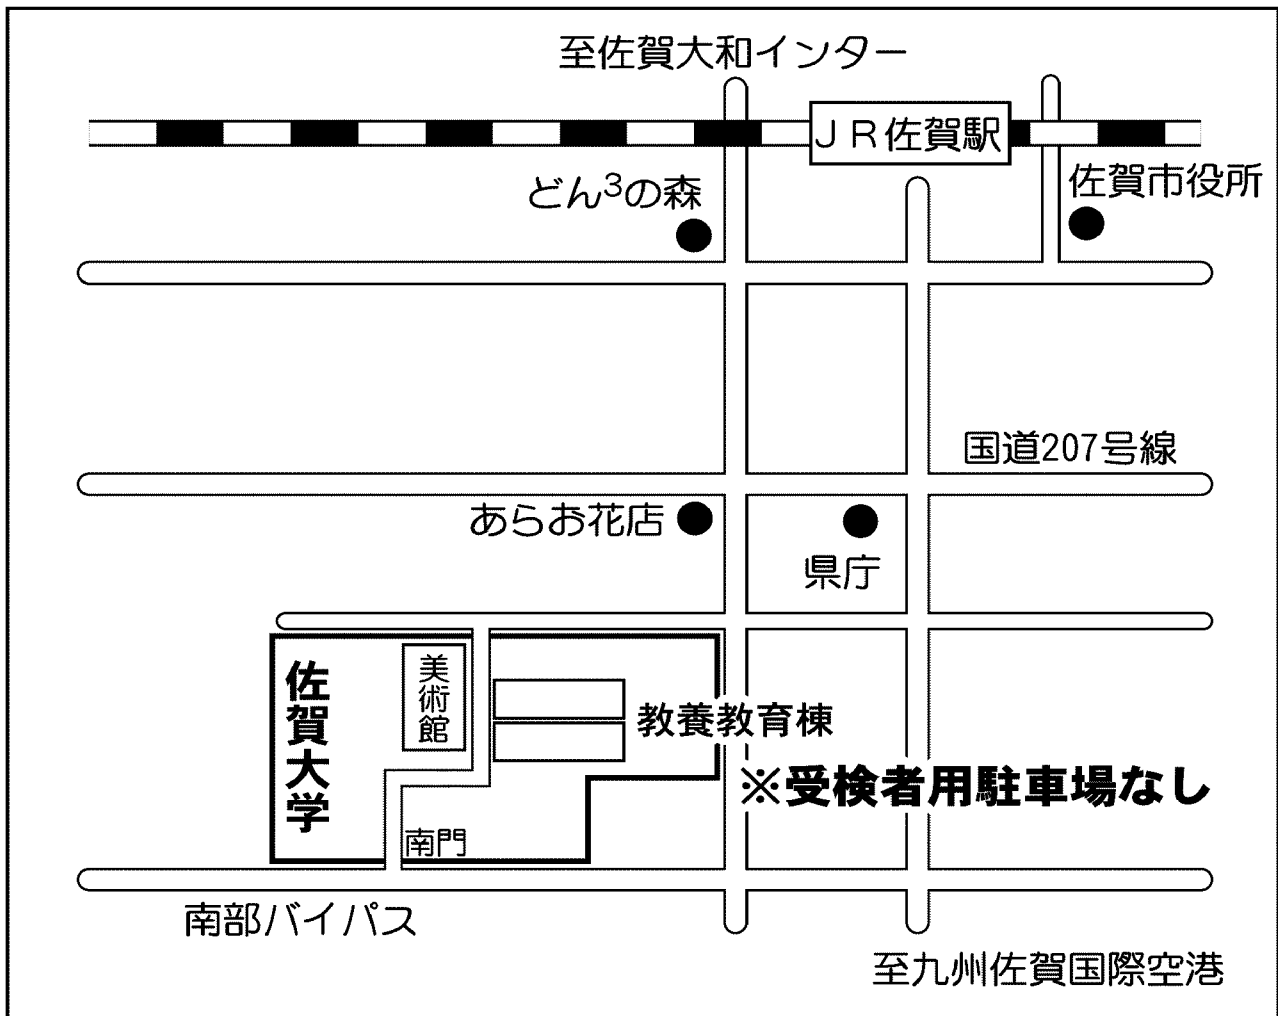

《注 意 事 項》 裏面の注意事項も必ずよく読んでください。

- ・昨年度までは会場に受験者用駐車場がありましたが、本年度より駐車場はありませんので、必ず公共交通機関をご利用ください。

公共交通機関の時刻等は、下記の試験事務所のHPに掲載しておりますので、事前にご確認ください。

- ・近隣施設には絶対に無断駐車しないでください。
- ・注意を守らない受験者は失格になることがあります。

《担当事務所》 佐賀県試験事務所

〒840-0804 佐賀市神野東二丁目2番1号 フルカワビル5階

TEL 0952-20-0331