

高圧ガス製造保安責任者等試験【宮城県会場】

甲化、甲機、乙化、乙機、丙化液石、丙化特別
一冷、二冷、三冷、一販、二販


試験会場：東北学院大学 泉キャンパス 2号館

所在地：仙台市泉区天神沢二丁目1-1

最寄り駅：地下鉄南北線「泉中央駅」からバス10分 徒歩30分

駐車場はありません。学校近隣への駐車も固くお断り致します。

※当日は、地下鉄南北線**泉中央駅4番線乗り場**より臨時バスが出ますので、是非バスをご利用ください。

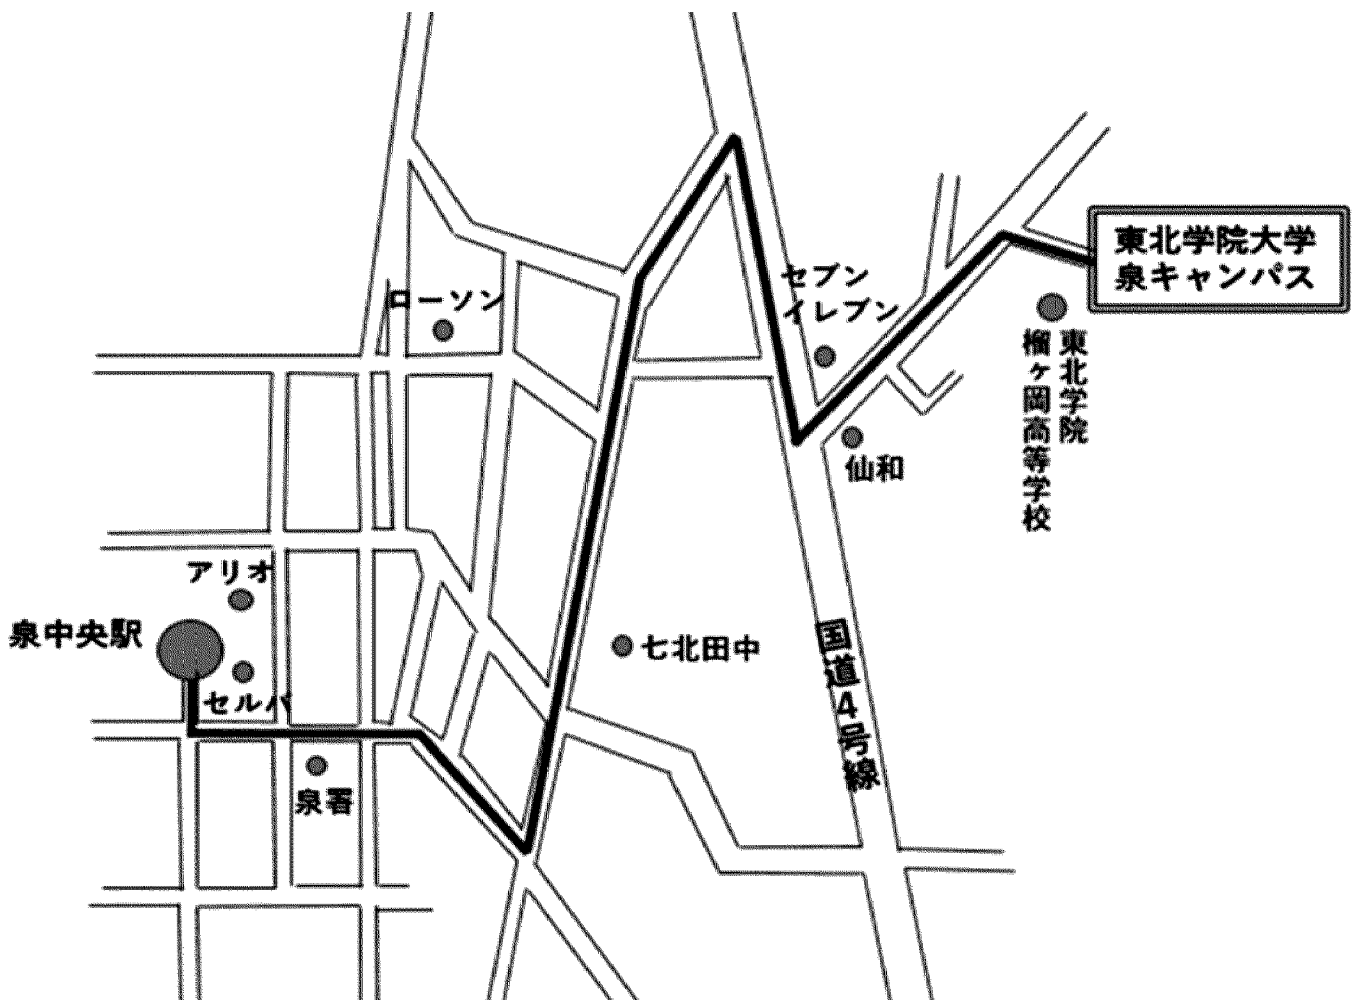

〈注意事項〉裏面の注意事項をよく読んで下さい。

- ・構内外全面禁煙です。

〈担当事務所〉高圧ガス保安協会 東北支部

〒980-0014 仙台市青葉区本町二丁目3-10 (仙台北町ビル7F)

☎022-268-7501