

# 高圧ガス製造保安責任者試験〔福岡会場〕


( 甲化 ・ 甲機 ・ 一冷 )

試験会場：福岡商工会議所ビル

所在地：福岡市博多区博多駅前 2-9-28

最寄り駅：JR「博多駅」より徒歩 10 分

福岡市営地下鉄「祇園駅」より徒歩 5 分

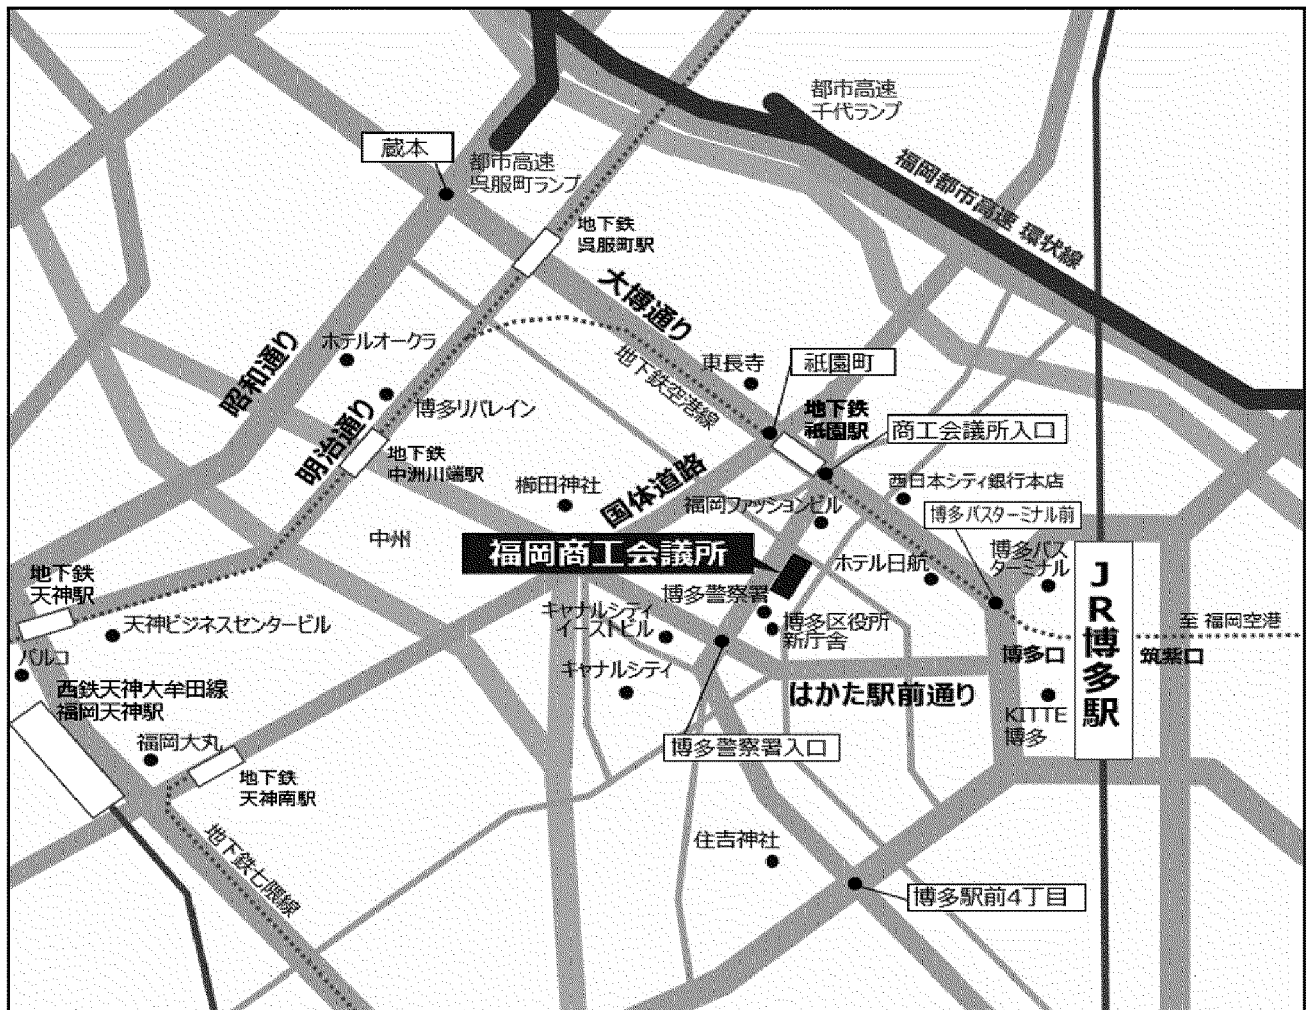

## <注意事項>

裏面の受験上の注意事項をよく読んでください。

## <担当事務所>

高圧ガス保安協会九州支部

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 2-9-28

福岡商工会議所ビル

電話 092-411-8308