


# 高圧ガス製造保安責任者等試験〔長崎県会場〕 (乙化、乙機、丙液、丙特、二冷、三冷、一販、二販、設備士)

試験会場：長崎大学(文教キャンパス)環境科学部

所在地：長崎市文教町 1-14

最寄り駅：路面電車「長崎大学」電停から徒歩約 3 分

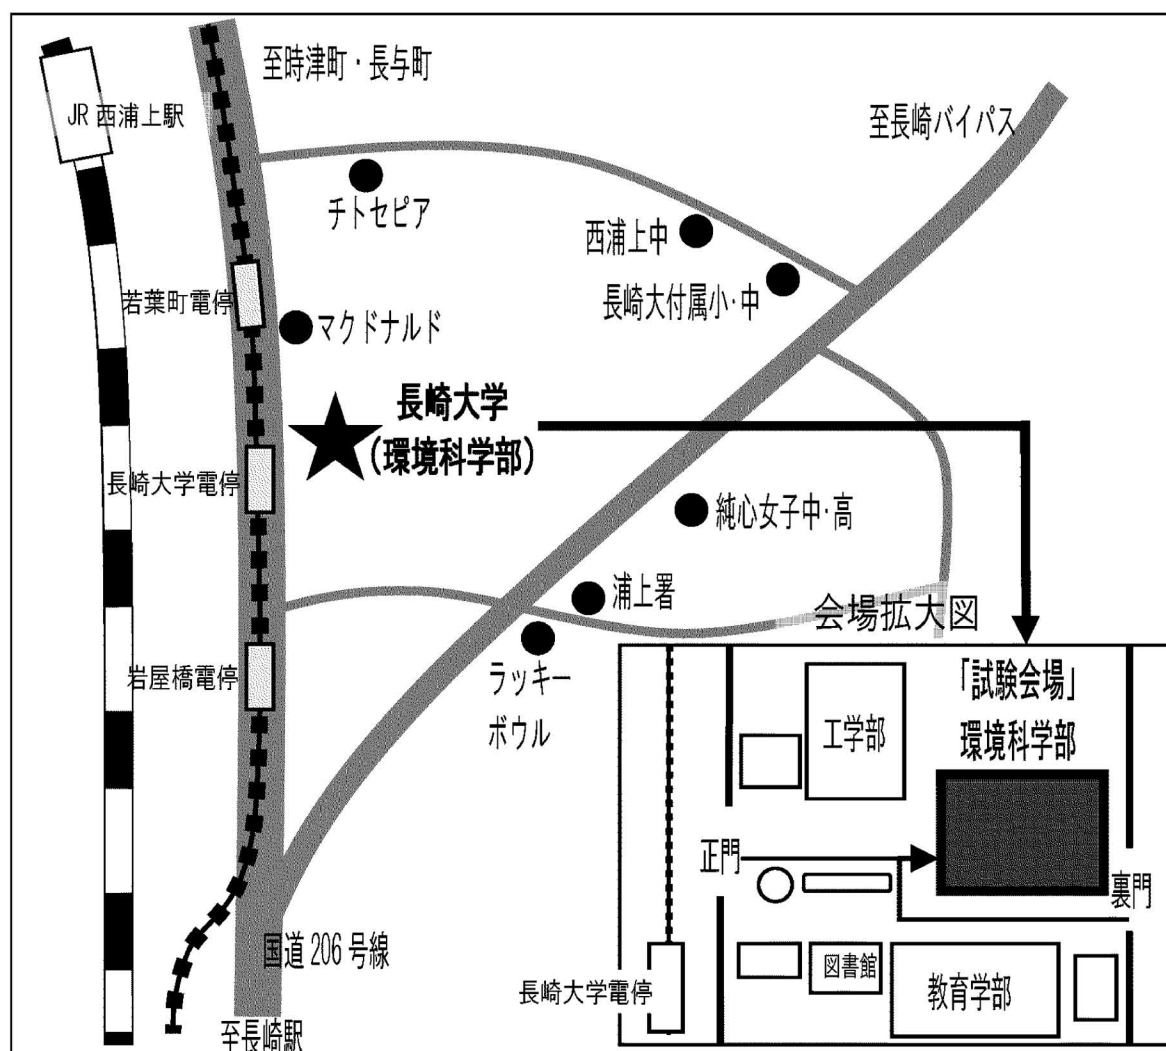

〈注意事項〉裏面の受験上の注意事項をよく読んでください。  
会場には駐車場はありませんので、最寄りの有料駐車場をご利用ください。試験会場は全面禁煙です。

〈担当試験事務所〉高圧ガス保安協会 長崎県試験事務所  
〒850-0055 長崎市中町 1-26 NAGASAKI 中町ビル 7 階  
一般社団法人長崎県LPガス協会内 TEL 095-824-3770