


高圧ガス製造保安責任者等試験〔鹿児島県(奄美市)会場〕

(乙化、丙液、丙特、乙機、二冷、三冷、一販、二販、設備士)

試験会場：鹿児島県大島支庁 4階 会議室

所在地：奄美市名瀬永田町17-3

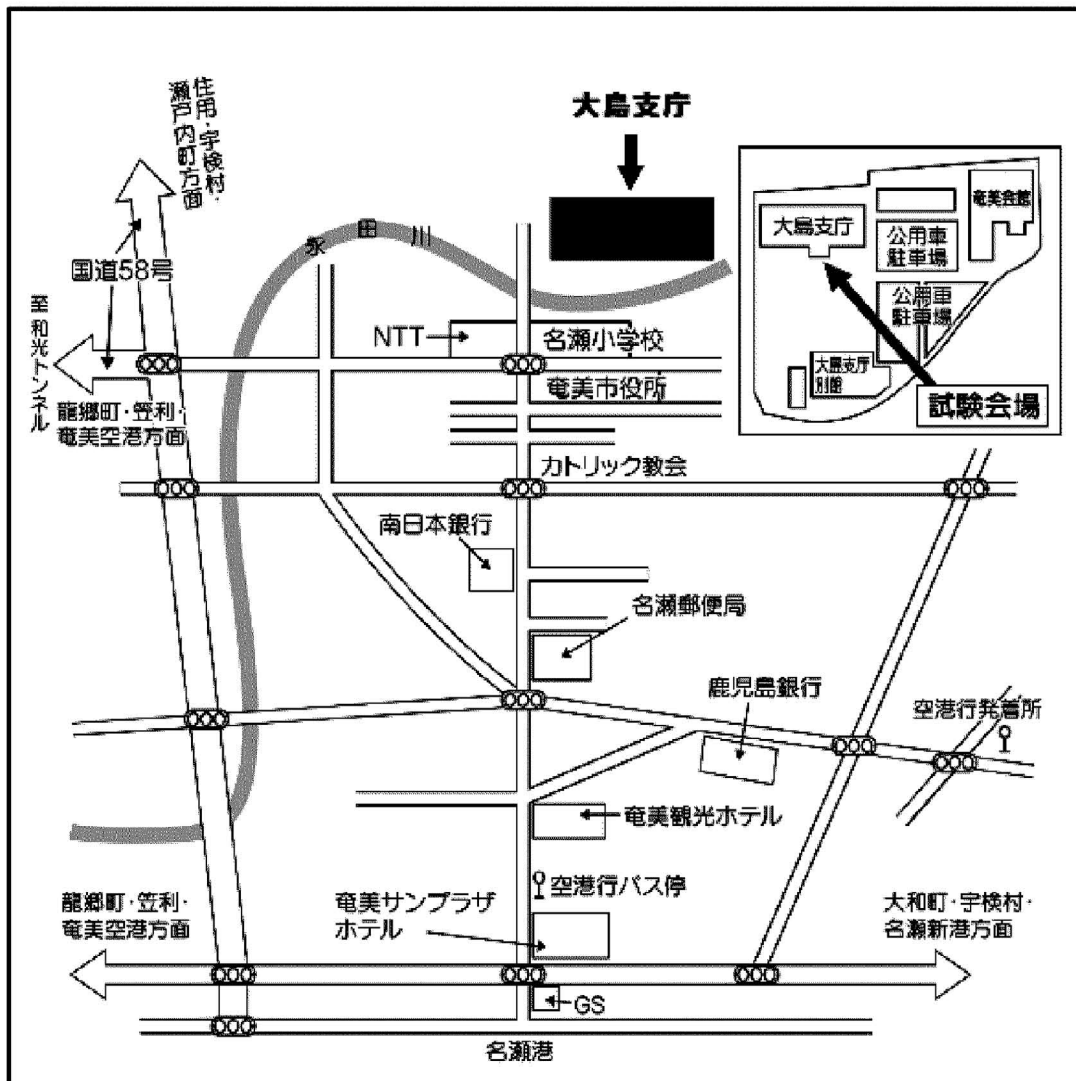

〈注意事項〉 裏面の注意事項をよく読んでください。

- ①試験会場には受験者用の駐車場はありません。公共の交通機関を利用し来場してください。
- ②喫煙は所定の場所をお願いします。

〈担当事務所〉 鹿児島県試験事務所

〒890-0064 鹿児島市鴨池新町5番6号

電話 099-250-2535