

高圧ガス製造保安責任者試験等試験〔千葉会場〕

乙化、乙機、丙液、丙特、二冷、三冷
一販、二販、設備士


試験会場:千葉工業大学 津田沼校舎

所在地:千葉県習志野市津田沼2-17-1

最寄り駅: JR総武線 津田沼駅前(南口)から徒歩2分

京成本線 京成津田沼駅から徒歩13分

京成松戸線 新津田沼駅から徒歩5分

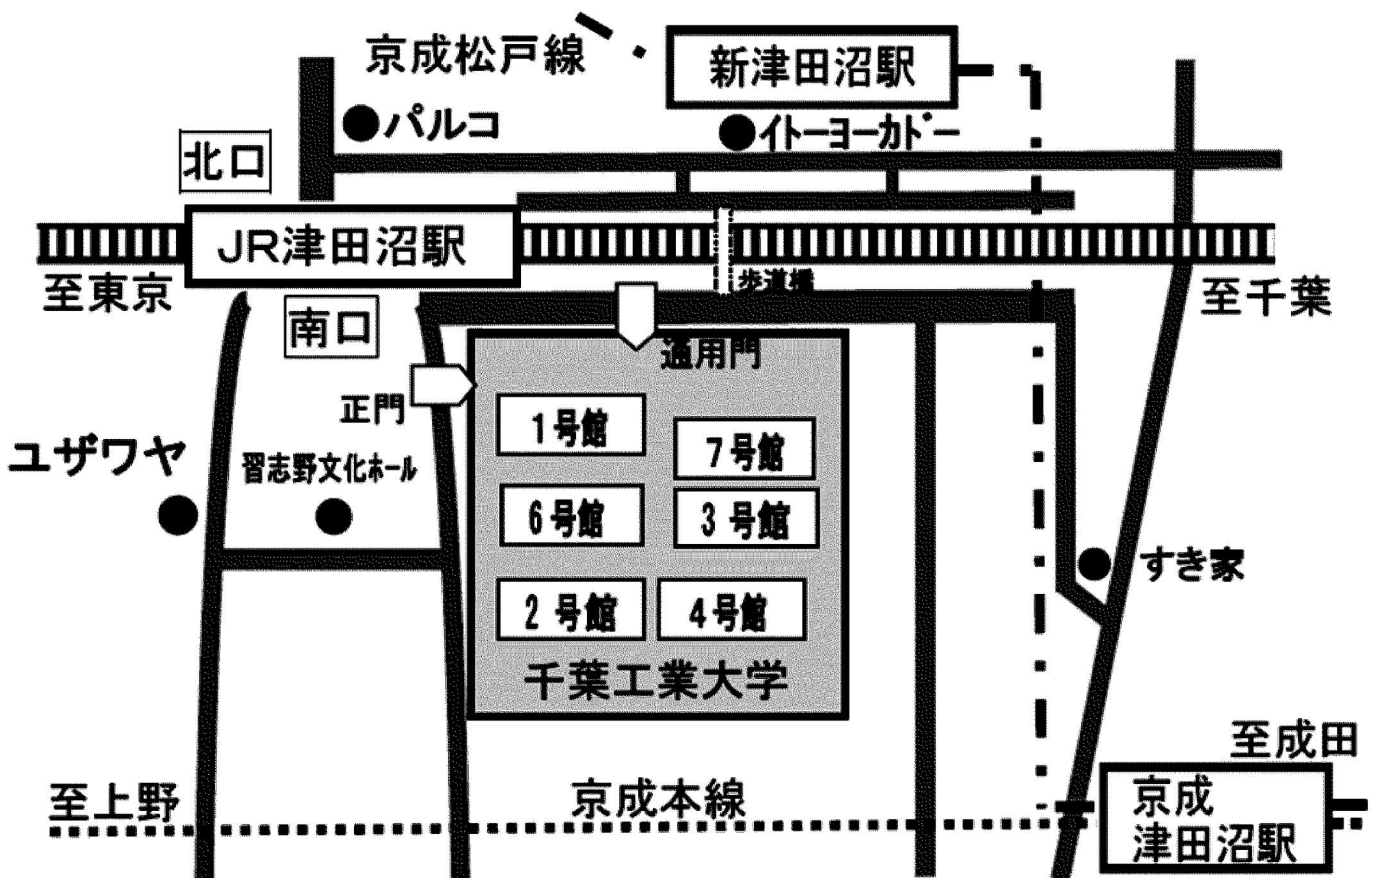

＜注意事項＞裏面の受験上の注意事項をよく読んでください。

試験会場の大学キャンパス内及び会場周辺は全面禁煙です。

喫煙所・灰皿の設置なし、絶対に喫煙しないで下さい。

車乗り入れは全面禁止です。

駐車違反は厳しく取り締まりいたします。

＜担当事務所＞ 高圧ガス保安協会千葉県試験事務所

〒260-0024 千葉市中央区中央港 1-13-1

電話 043-246-1725