

高圧ガス製造保安責任者等試験 [長野県会場]


(乙化、乙機、丙液、丙特、一販、二販、二冷、三冷、設備士)

試験会場：松本大学 5号館

所在地：長野県松本市新村 2095-1

交通手段：アルピコ交通上高地線（旧松本電鉄上高地線）

【北新・松本大学前駅】より徒歩1分

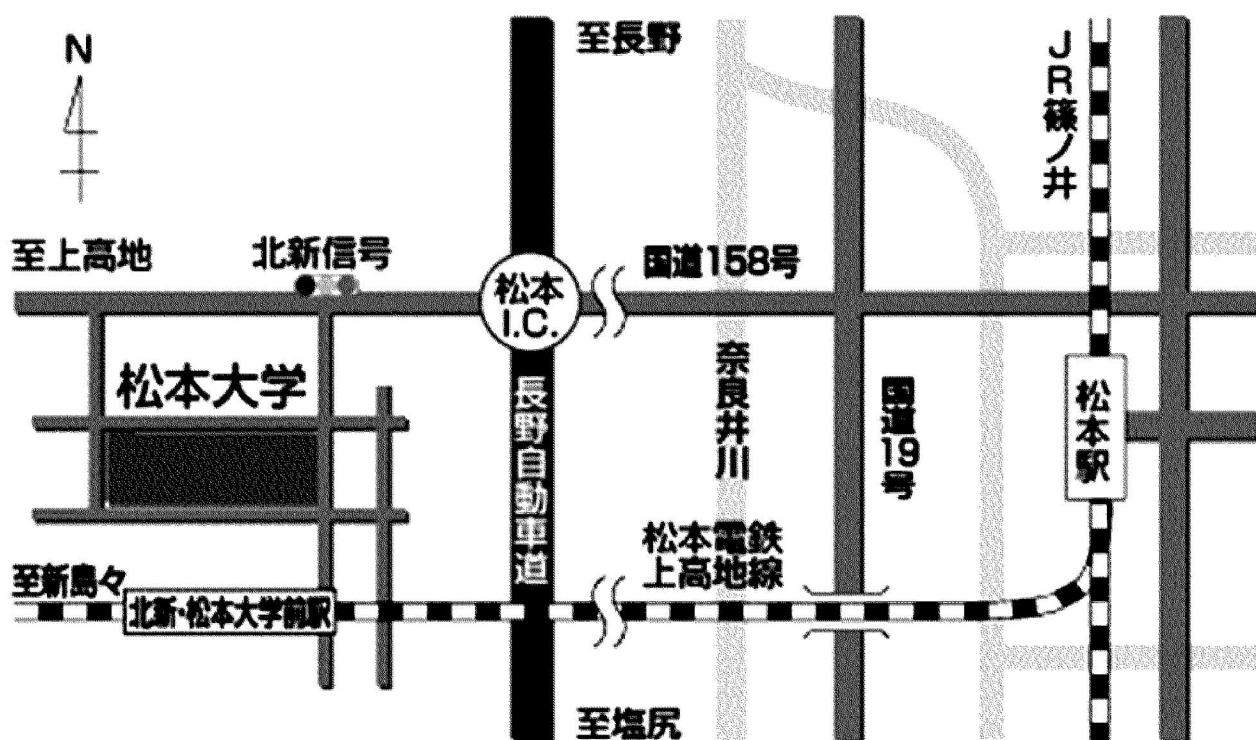

＜注意事項＞裏面の受験上の注意事項をよく読んでください。

- ① 会場には、受験者用駐車場はありません。公共交通機関をご利用いただき、周辺施設・道路等への違法駐車等は絶対にお止め下さい。
- ② 上高地線は列車2両編成で、本数も限られるため、事前に時刻表を確認して頂き、当日は時間に余裕をもって会場にお越し下さい。(例：松本駅発新島々行 7時台1本 8時台3本)
- ③ 試験開始 30分前に必ず集合してください。(注意事項の説明を行います。)
- ④ 会場敷地内全面禁煙です。周辺道路での喫煙もおやめください。

＜担当事務所＞ 長野県試験事務所
〒380-0935 長野市中御所 1-16-13 天馬ビル 4階
一般社団法人長野県LPガス協会内
電話 026-229-8734