


高圧ガス製造保安責任者等試験鹿児島県(鹿児島市)会場 (乙化、丙液、丙特、乙機、二冷、三冷、一販、二販、設備士)

試験会場： 鹿児島国際大学 2号館

所在地： 鹿児島市坂之上8-34-1

最寄り駅： JR坂之上駅 徒歩20分

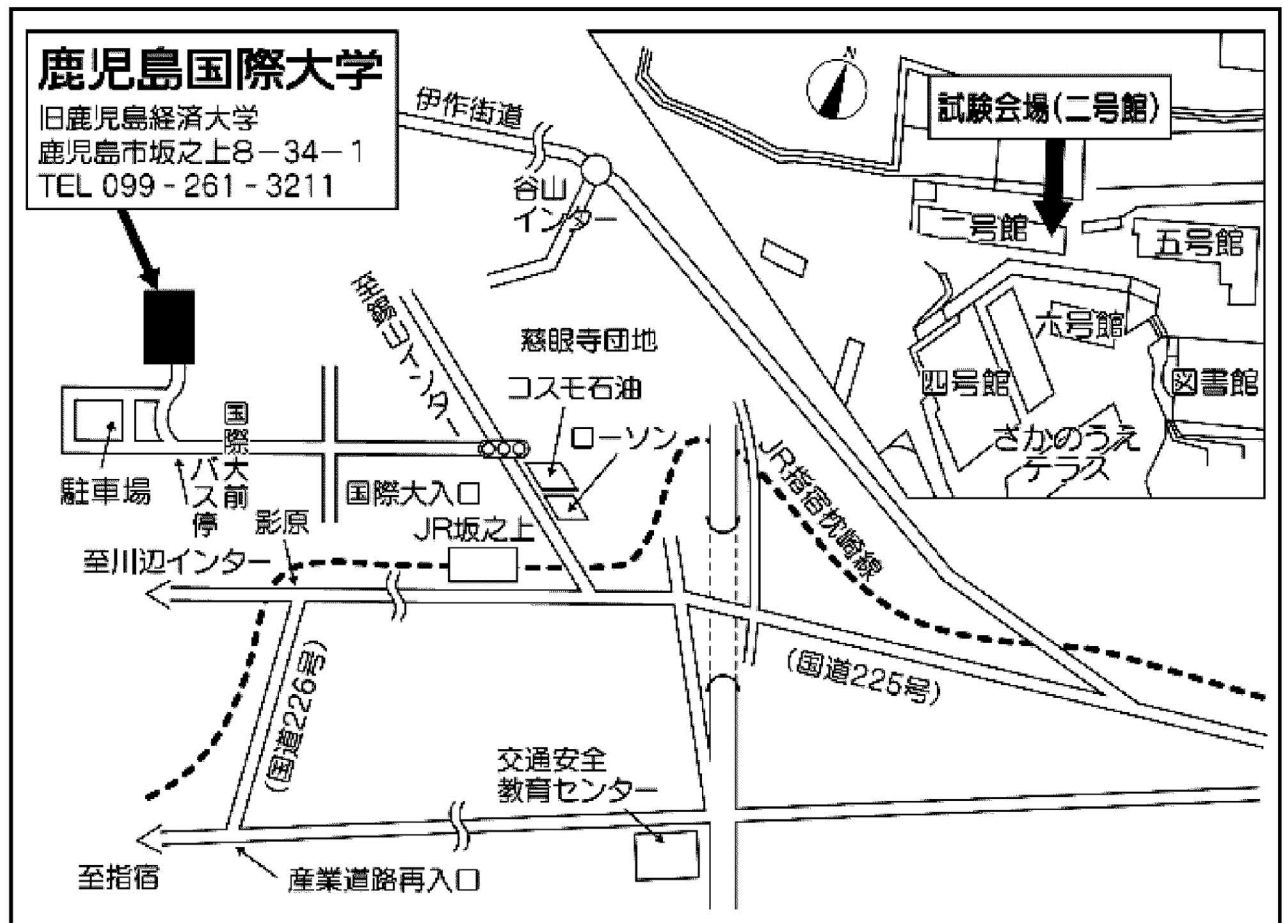

〈**注意事項**〉 裏面の注意事項をよく読んでください。

- ① 駐車台数に限りがありますので、公共交通機関を利用するか、乗合せでの来場をお願いします。
- ② 学校構内は全面禁煙です。喫煙所はありません。

〈**担当事務所**〉 鹿児島県試験事務所

〒890-0064 鹿児島市鴨池新町5番6号

電話 099-250-2535