


# 高圧ガス製造保安責任者等試験 福岡県会場

甲化 甲機 乙機 一冷

試験会場： 南近代ビル

所在地： 福岡県福岡市博多区博多駅南 4 丁目 2-10

交通手段： 各線「博多」駅 徒歩約 8 分

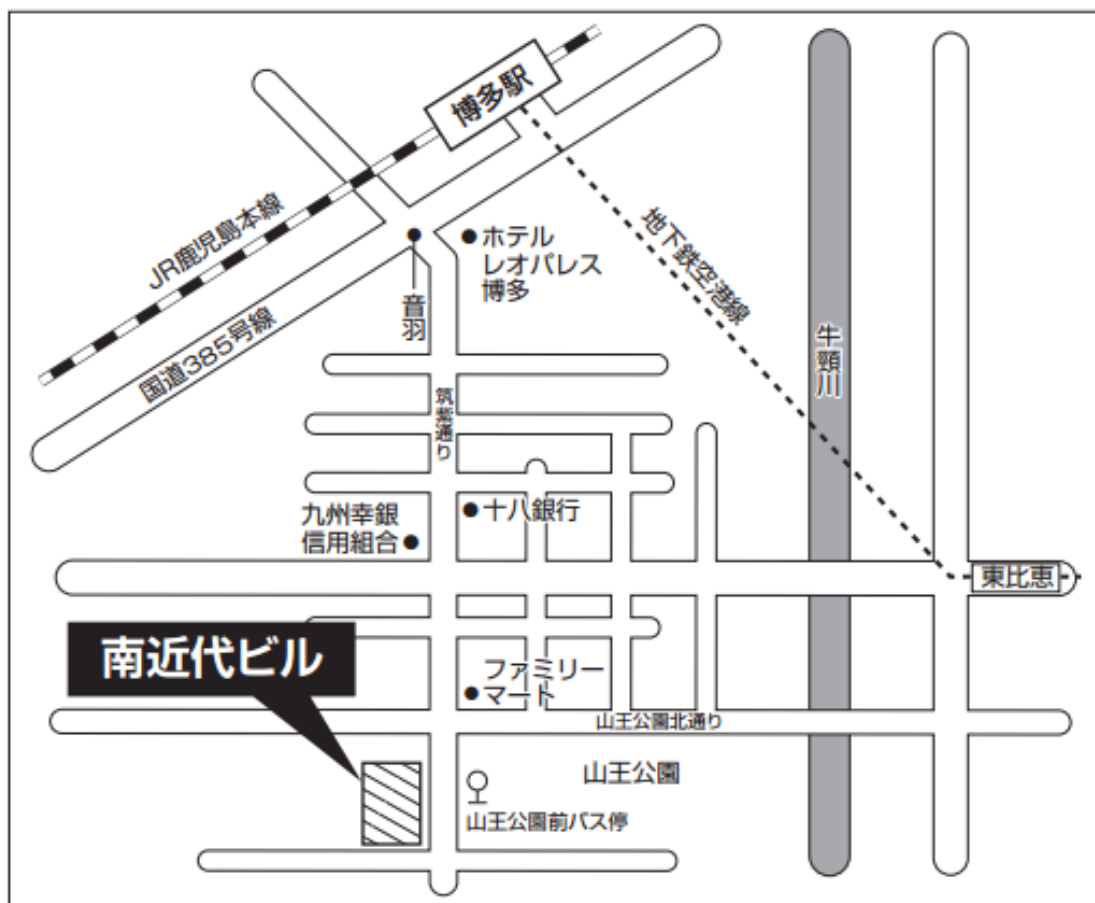

## <注意事項>

- ・裏面の受験上の注意事項をよく読んでください。
- ・当日は、約 600 名近くの方が受験します。時間に余裕をもってお集まりください。

<担当事務所> 高圧ガス保安協会 試験・教育事業部門

〒105-8447

東京都港区虎ノ門4-3-13 ヒューリック神谷町

電話 03-3436-6102