


# LPガス充てん設備の 保安検査

左記の**保安検査期間**が  
**令和2年4月10日～9月30日の間に終了する場合は、  
下記のとおり検査期間を4ヶ月延長することが可能となります。**

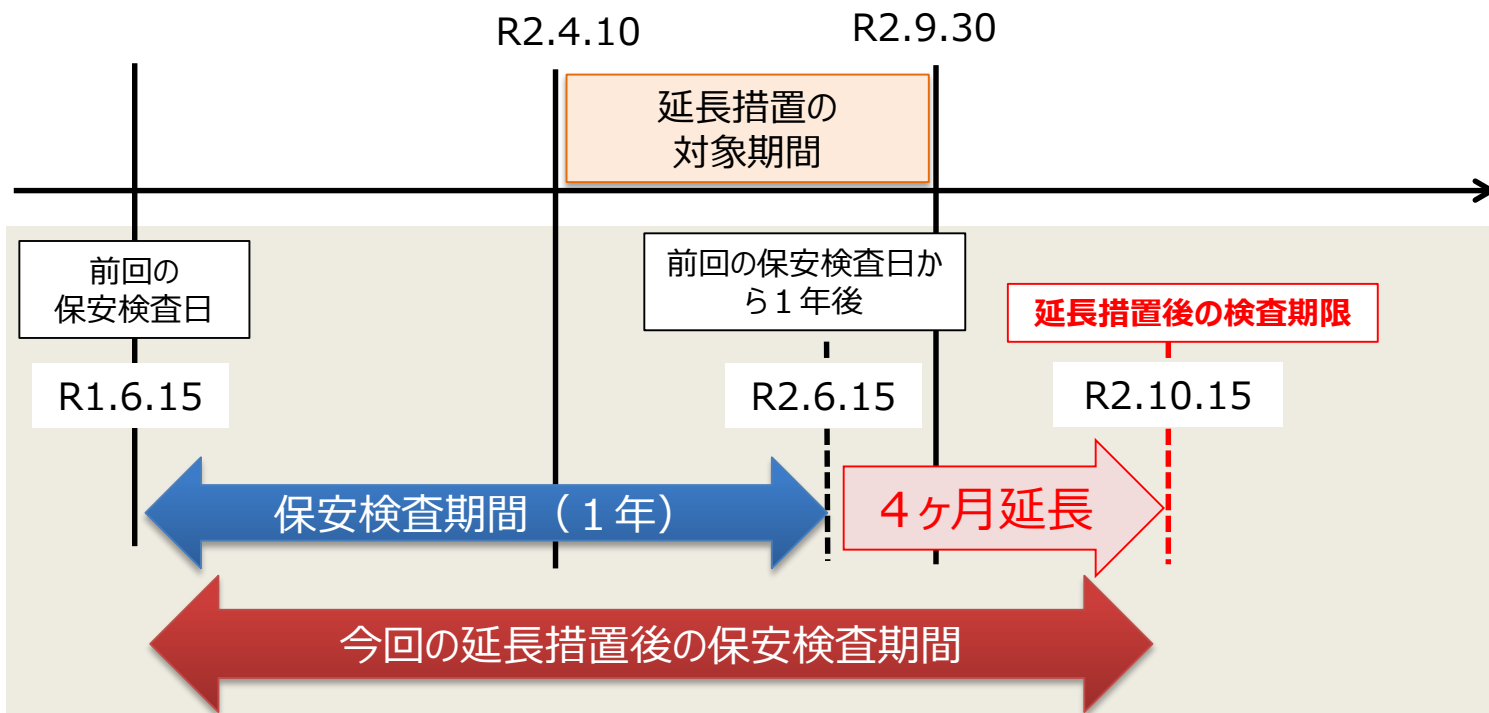


※延長措置後の検査期限に猶予期間（1ヶ月）は適用されない  
※延長前の期間（猶予期間を含む。）を超えて、延長後の期間内に保安検査を行った場合次回の保安検査期間の起算点は、保安検査実施日となる

参照条文：液石法施行規則第81条第1項

# LPガス供給設備点検 消費設備調査 等

左記の点検・調査期間が  
令和2年4月10日～9月30日の間に終了する場合は、  
下記のとおり点検・調査期間を4ヶ月延長することが可能となります。

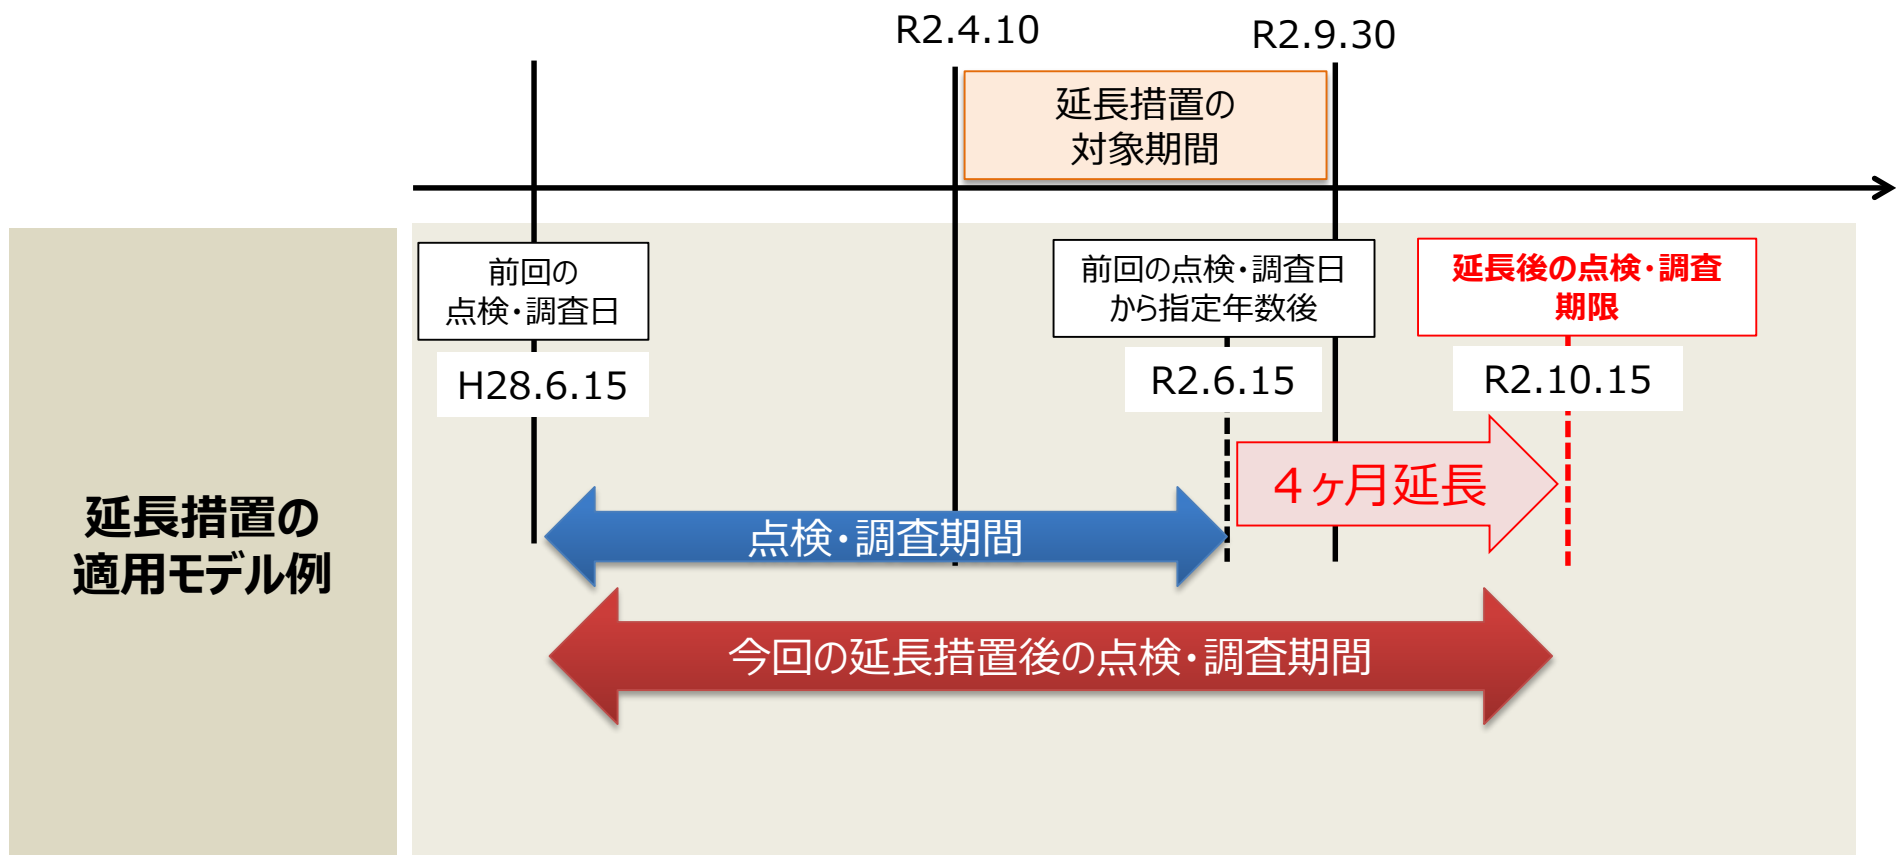


延長措置の  
適用モデル例

参照条文：液石法施行規則第36条第1項、第37条第1項、第38条の2第1項及び第2項

# LPガス販売事業者の 事業年度報告

左記の報告期間が  
**令和2年4月10日～9月30日の間に終了する場合は、  
下記のとおり報告期間を4ヶ月延長することが可能となります。**

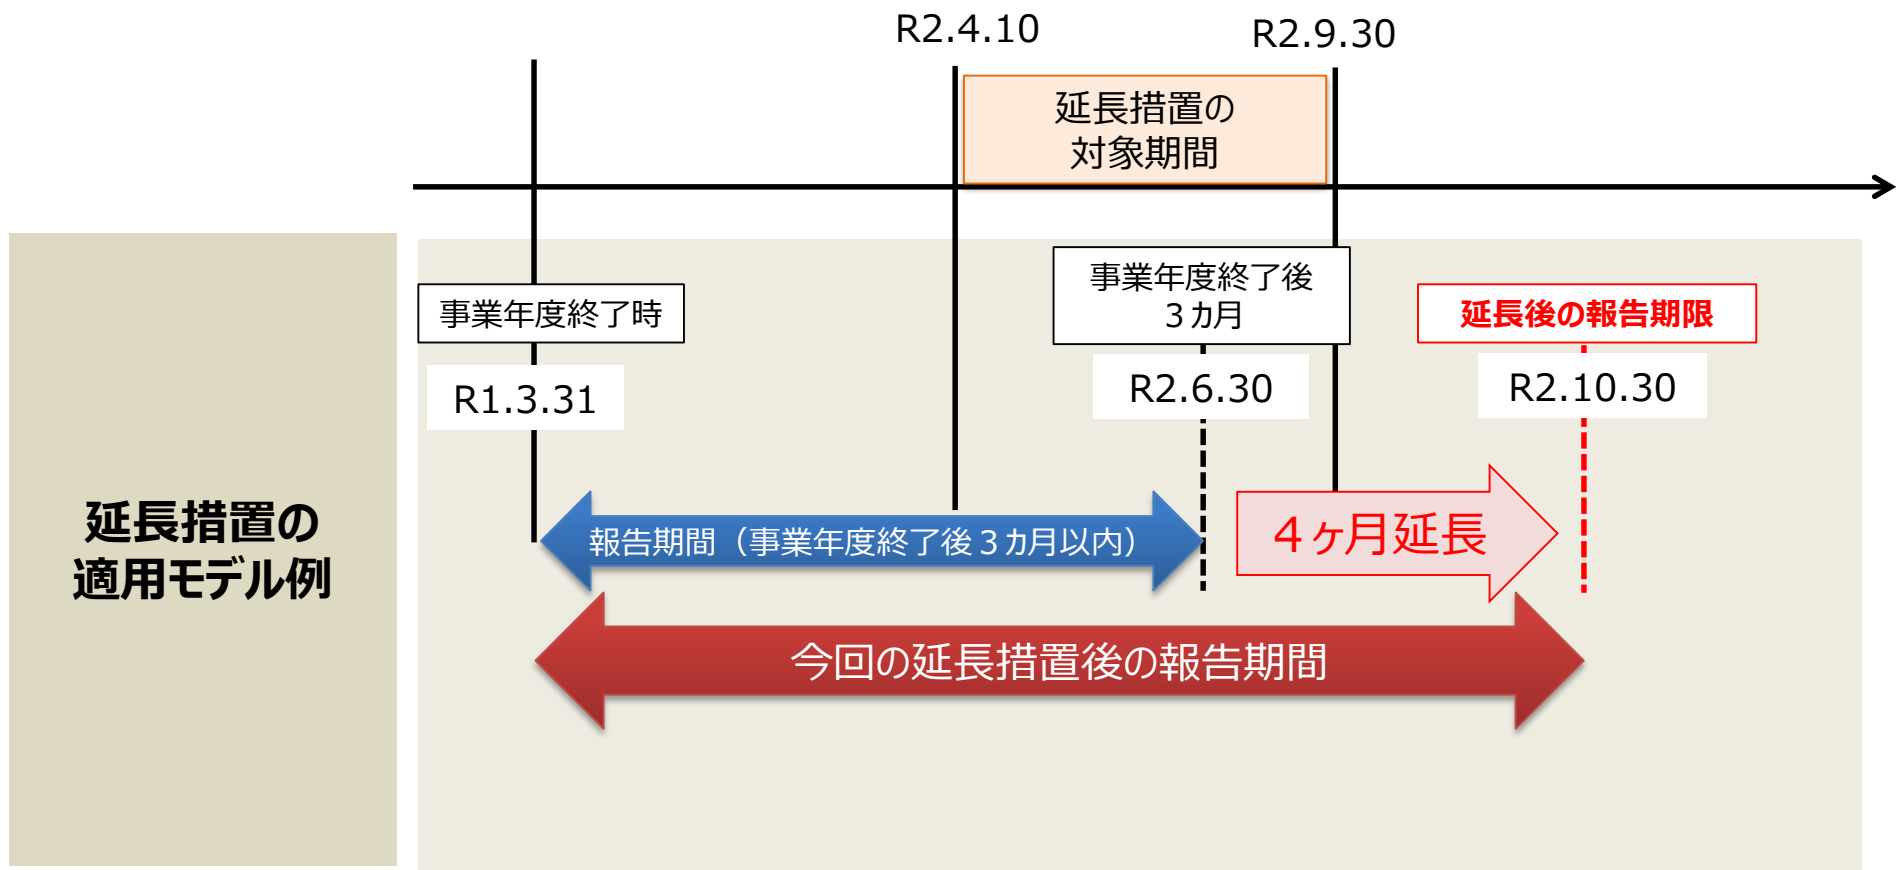

参照条文：液石法施行規則第48条第1項、第132条第1項