


高圧ガス製造保安責任者等試験

[沖縄県（石垣市）会場]

乙化、丙液、丙特、乙機、
二冷、三冷、一販、二販、設備士

試験会場 沖縄県八重山合同庁舎

所在地 石垣市字真栄里 4 3 8 - 1

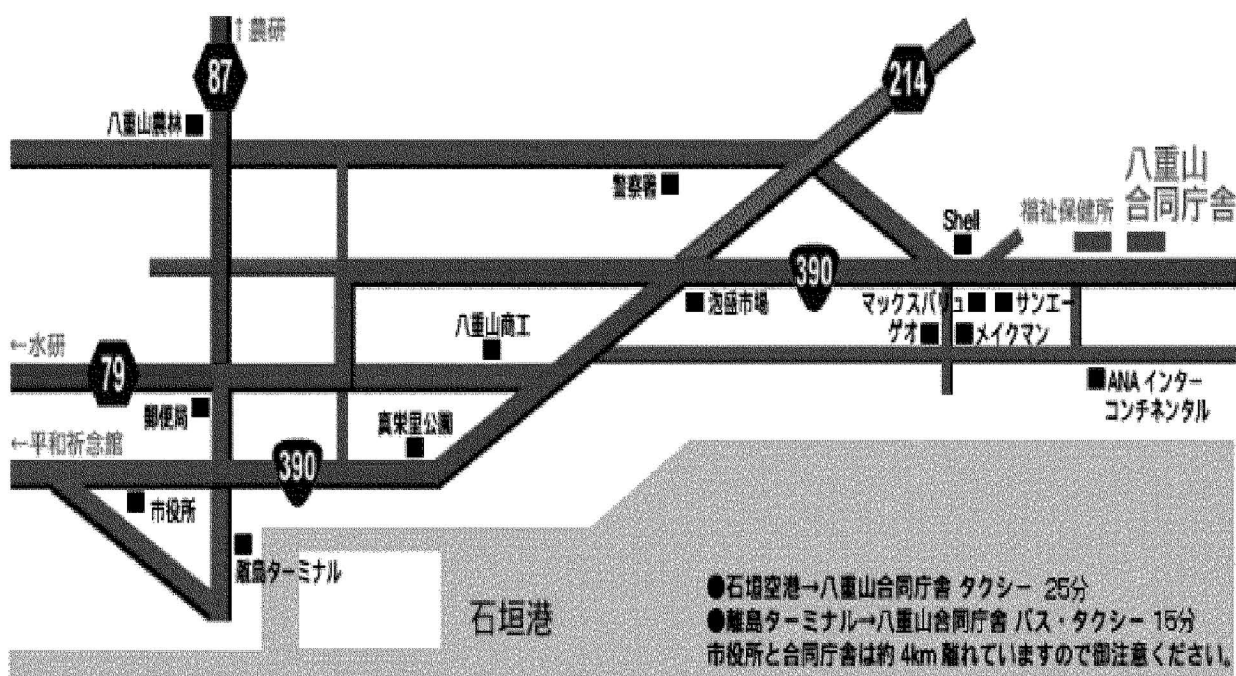

(注意事項)

裏面の受験上の注意事項をよく読んで下さい。

(担当事務所)

高圧ガス保安協会 沖縄県試験事務所

〒901-0152 那覇市字小禄 1831-1

沖縄産業支援センター 706

(一社) 沖縄県高圧ガス保安協会内

TEL 098-858-9562