

高圧ガス製造保安責任者等試験（福井県会場）


一乙化、乙機、丙液、丙特、二冷、三冷、一販、二販、設備士一

試験会場：福井県立大学永平寺キャンパス共通講義棟

所在地：福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島 4-1-1

最寄り停留所：京福バス大和田大学病院線

県立大学下車 徒歩 1 分

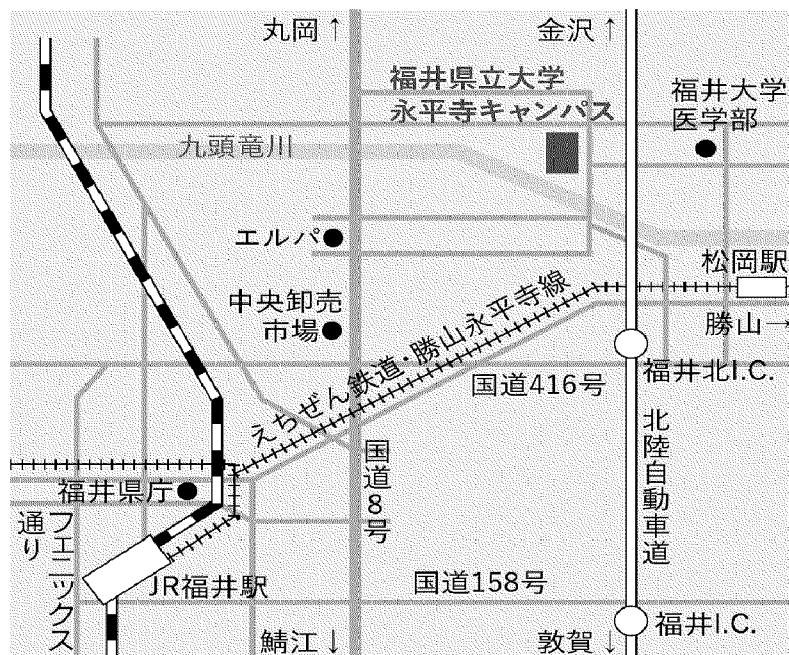

〈注意事項〉

駐車場有り。第1～第4駐車場へ駐車をお願いします。
す。周辺道路への駐車は禁止とします。

裏面の受験上の注意事項をよく読んで下さい。

〈担当事務所〉 福井県試験事務所

〒918-8037 福井市下江守町 26-35-4

☎0776-34-3930