

高圧ガス製造保安責任者等試験【宮城県会場】

甲化、甲機、乙化、乙機、丙化液石、丙化特別
一冷、二冷、三冷、一販、二販


試験会場： **北杜学園中央校舎**

2号館及び3号館・アネックス

所在地： 仙台市青葉区中央 4-2-25、4-5-3

最寄り駅： JR・地下鉄「仙台駅下車」徒歩約7分

※受験教室番号の頭が2の場合は2号館、3の場合は3号館・アネックスになります。

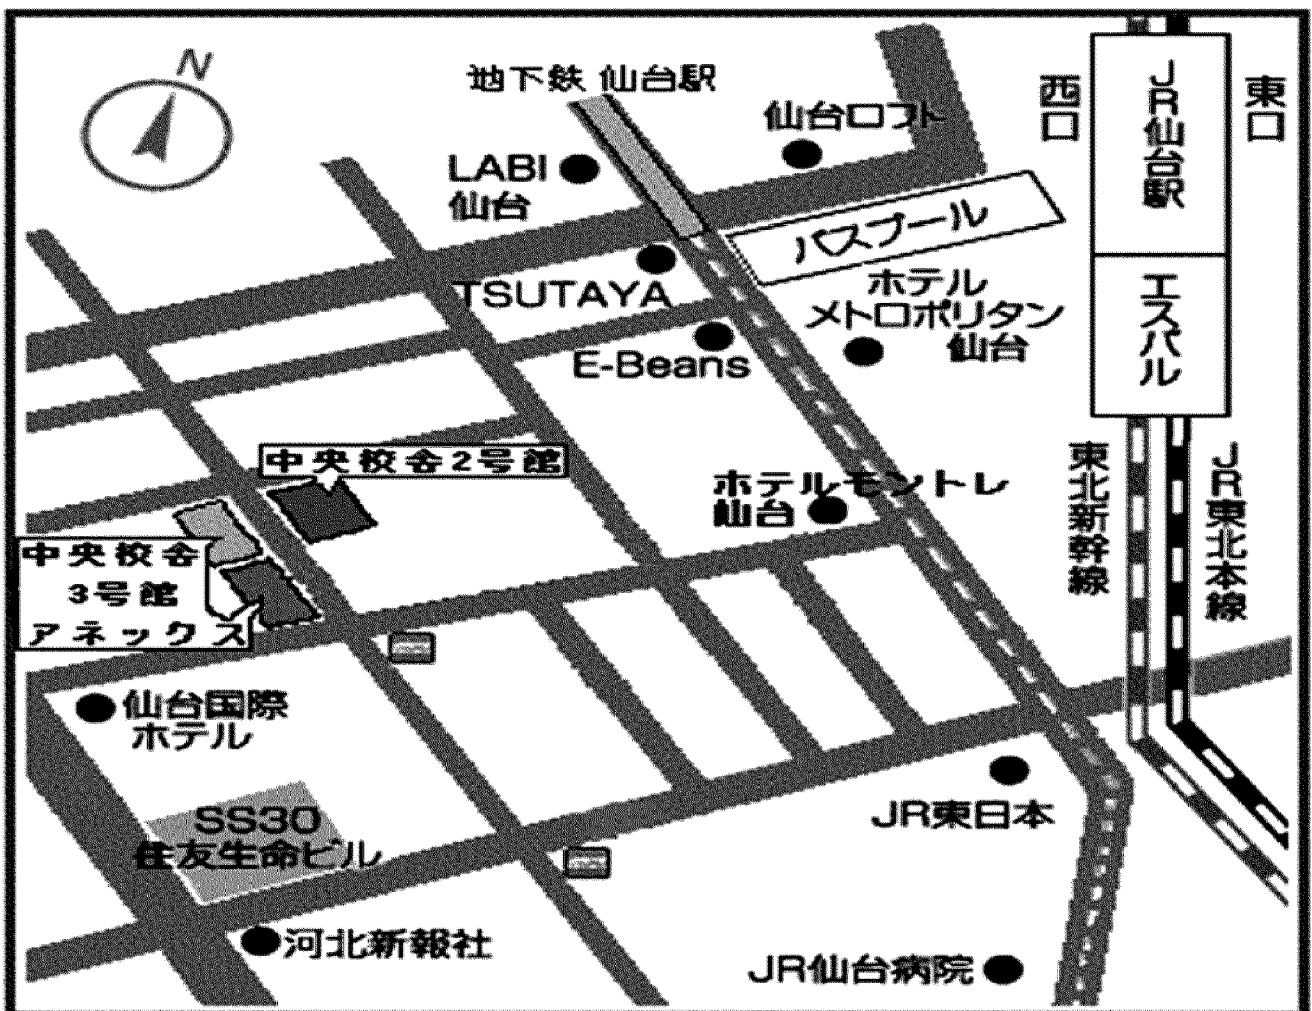

〈注意事項〉裏面の注意事項をよく読んで下さい。
・駐車場はありません。・全館禁煙です。

〈担当事務所〉 高圧ガス保安協会 東北支部
〒980-0014 仙台市青葉区本町二丁目 3-10 (仙台北町ビル7F)
☎ 022-268-7501