


高压ガス製造保安責任者等試験 新潟県（長岡市会場）

一乙化、乙機、丙液、丙特、二冷、三冷、一販、二販一

試験会場：国立大学法人 長岡技術科学大学

所在地：新潟県長岡市上富岡町 1603-1

交通機関：長岡駅大手(西)口7番線からバスで技大前行
(約30分)

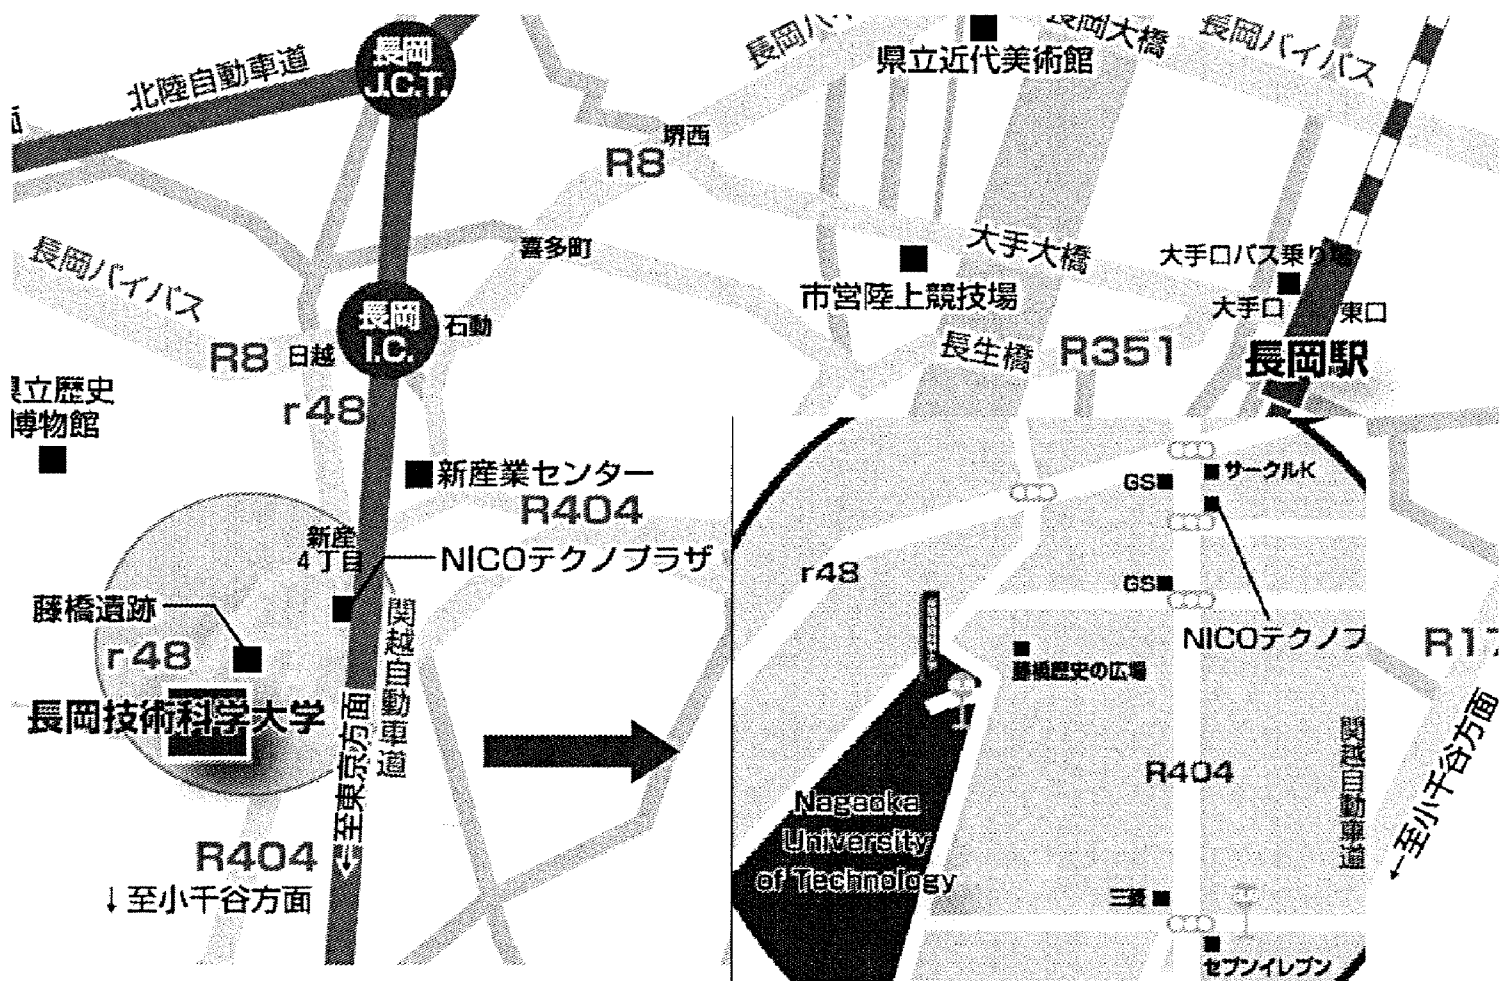

〈注意事項〉裏面受験上の注意事項をよく読んでください。

駐車場は使用できません公共交通機関をご利用願います

〈担当事務所〉新潟県試験事務所
(新潟県高压ガス保安団体連絡協議会)

〒950-0087 新潟市中央区東大通 1-2-23 北陸ビル
電話025-244-3784