

高圧ガス製造保安責任者等試験〔長崎会場〕

(乙化、乙機、丙液、丙特、二冷、三冷、一販、二販、設備士)


試験会場 長崎大学 工学部 (2号館および総合教育研究棟)

所在地 長崎市文教町 1-14

バス利用 「長崎駅前」から長崎バス 1 番系統「溝川」、「上床」、「上横尾」行き、「長崎大学前」下車 (約 20 分)

路面電車 「長崎駅前」から「赤迫」行き、「長崎大学前」で下車 (約 20 分)

長崎空港 県営バス 浦上経由長崎方面行き、「長大裏門前」下車 (約 45 分)

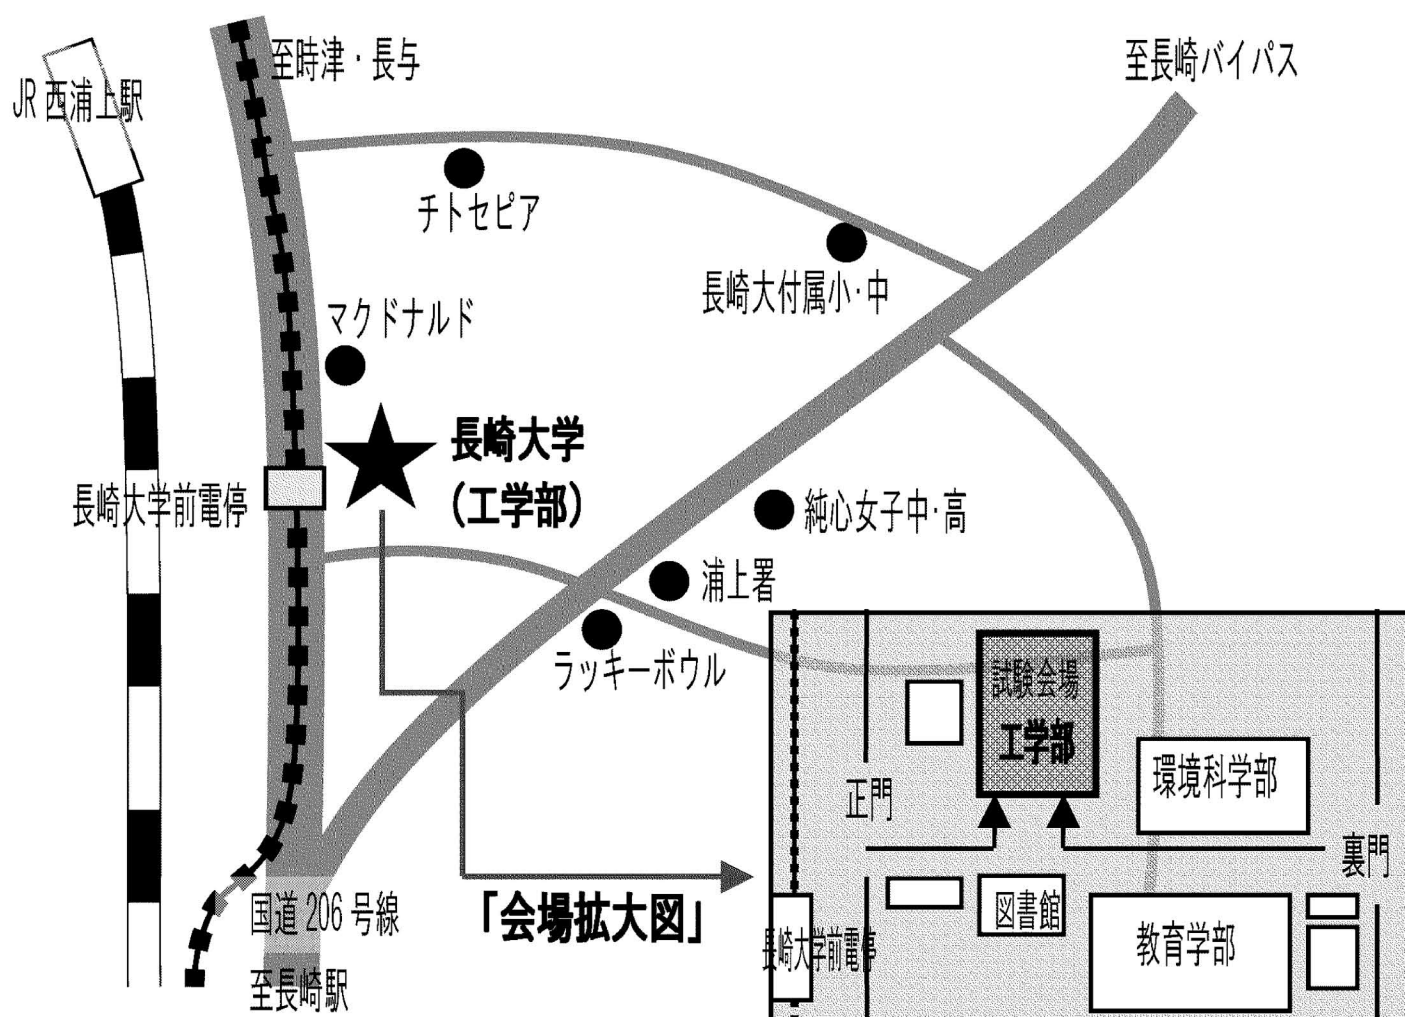

〈注意事項〉裏面の受験上の注意事項をよく読んでください。

※会場には駐車場はありませんので、最寄りの有料駐車場をご利用ください。

〈担当試験事務所〉

高圧ガス保安協会 長崎県試験事務所 TEL095-824-3770

〒850-0055 長崎市中町 1-26 NAGASAKI 中町ビル 7 階

(一社)長崎県LPガス協会内